



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS

LEIDIMAS Nr. 8.6-20/09/T-M.3-3/2015

1	5	1	4	2	5	7	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ Marijampolės rajoninė katilinė, Gamyklų g. 8,
Marijampolė, tel. +370 343 98187

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

UAB „Marijampolės šilumos tinklai“, Gamyklų g. 8, Marijampolė, tel. . +370 343 98187,
el.p.: marijampolessilumostinklai@gmail.com

(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Pakeistą leidimą (be priedų) sudaro 20 psl.

Išduotas Marijampolės RAAD 2007 m. gruodžio 20 d. Nr. 8.6-20/09

Koreguotas 2011 m. sausio 14 d.

Pakeistas 2015 m. rugsėjo 18 d., 2015 m. gruodžio 16 d., 2019 m. kovo 29 d.

Patikslintos sąlygos 2021 m. gruodžio 22 d., 2022 m. rugsėjo 28 d.

Pakeistas 2025 m. kovo 5 d.

Patikslinti rekvizitai¹ 2025 m. d. aktuali redakcija

Direktorė

Milda Račienė

(Vardas, pavardė)

A.V.

(Parašas)

Paraiška leidimui pakeisti suderinta su:

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentu 2025 m. vasario 19 d. raštu Nr. (4-11 14.3.12 Mr)2-6336


(Derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)

¹ Sprendimas patikslinti leidimo rekvizitus įsigalioja nuo 2025 m. liepos 1 d. pasikeitus veiklos vykdytojui iš UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ į UAB „Marijampolės šilumos tinklai“.

I. BENDROJI DALIS

1. Įrenginio pavadinimas, gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia, vieta (adresas).

Marijampolės rajoninė katilinė yra įsikūrusi Marijampolės miesto šiaurės rytinėje dalyje, Gamyklų g. 8, Marijampolė. Žemės sklypo plotas – 8,1424 ha, kurio 6,9191 ha dalį naudoja UAB „Marijampolės šilumos tinklai“.

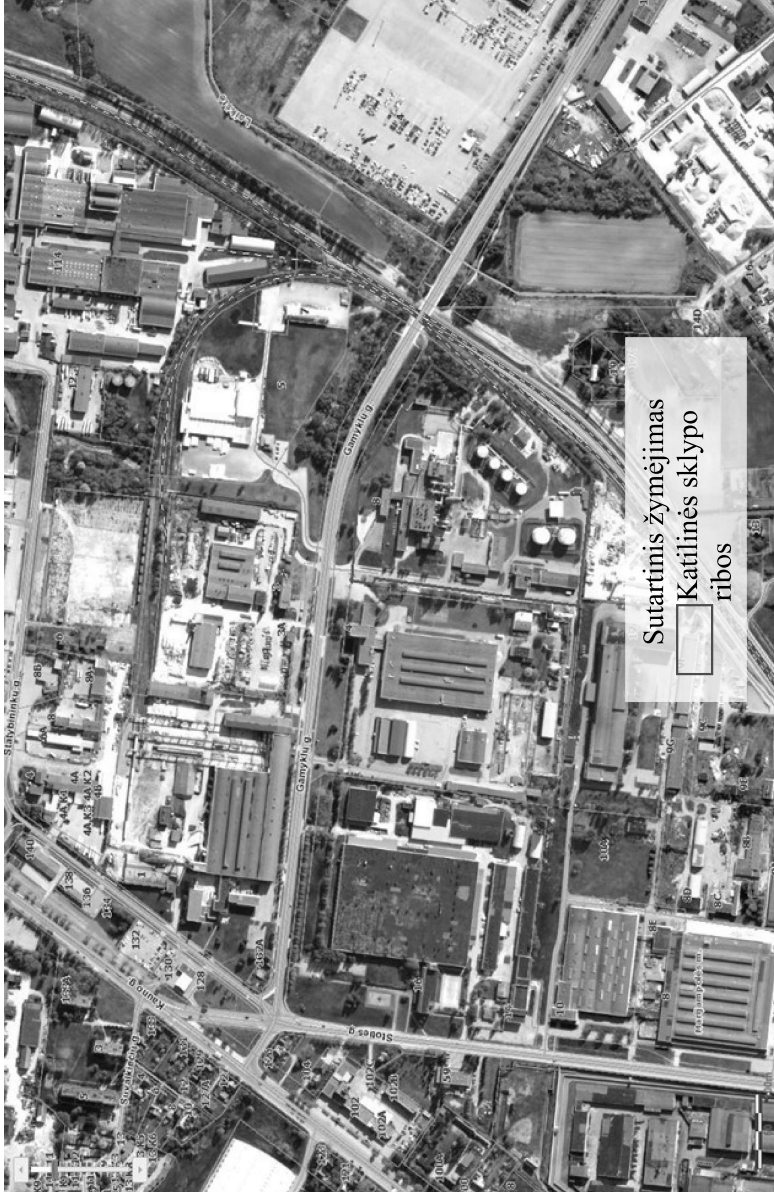

1 pav. Marijampolės RK situacijos planas

Marijampolės RK teritorijos centro koordinatės pagal Lietuvos koordinatžių sistemą (LKS-94) yra: X - 460017, Y - 6048657.

Katilinėje energijos gamybai naudojami garo ir vandens šildymo katilai:

Taršos šaltinio numeris	Įrenginys	Nominali šiluminė galia, MW	Pagrindinis kuras	Kitos galimos naudoti kuro rūšys
Esami kurą deginantys įrenginiai				
001	Garų katilas Nr. 1 SB/V/5	3,71	Dujos	Gazolis
002	VŠK Nr. 8 VIESSMANN TURBOMAT RN 18041-06	6,6	Dujos	Gazolis
003	VŠK Nr. 9 VIESSMANN Turbomat RN 18041-06	6,6	Dujos	Gazolis
004	Garų katilas Nr. 7 KE-25-24-350S	16,0	Biokuras	-
005	VŠK Nr. 2 Danstoker VP 18.12.6500	10,0	Biokuras	-
012	VŠK Nr. 4 VIESSMANN VITOMAX LW	15,00	Dujos	Gazolis
013	VŠK Nr. 10 VIESSMANN VITOMAX LW	15,00		

2. Ūkinės veiklos aprašymas.

Marijampolės RK vykdoma ūkinė veikla yra centralizuotai tiekiamos Marijampolės miesto vartotojams šilumos gamyba bei tiekimas į Marijampolės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklus, taip pat elektros energijos gamyba garu ir elektros energijos pateikimas į skirstomuosius tinklus arba panaudojimas savoms reikmėms. Gamybiniame procese kuro degimo šiluma vandens šildymo arba garų katiluose yra panaudojama termofikacinio vandens pašildymui iki reikiamos temperatūros arba garui pagaminti, kuris naudojamas kogeneracijos būdu gaminti elektros energiją arba katilinės savoms reikmėms tenkinti.

Gazolis bei suslėgtos dujos, suskystintos gamtinės arba naftos dujos yra naudojamos visiškai nutraukus arba apribojus gamtinių dujų tiekimą, atliekant katilų derinimo darbus, technologinius bandymus kuru, ar sugedus kitu kuru (pvz. kietąja biomase) kūrenamiems katilams, kai tiekiamos šilumos energijos poreikis vartotojams negalės būti užtikrintas naudojant kietąją biomasę ir gamtines dujas arba atitinkamos kuro rūšies naudojimas bus ekonomiškai naudingesnis, lyginant su kitų kuro rūšių panaudojimu.

Marijampolės RK katilų užpildymui naudojamas chemiškai nuo druskų išvalytas minkštas vanduo. Vandens minkštinimas atliekamas Na-katjonavimo būdu pagal dviejų laipsnių schemą, cheminio vandens valymo įrenginiuose. Papildomai, cheminiam druskų surišimui, tiesiogiai į garo katilus nustatytomis porcijomis įvedami tam tikri inhibitoriai (pvz.: In-eco 3910 ar kt.).

Biokuru kūrenamų katilų Nr. 7 (katilo užkūrimui ir degimo palaikymui, kai kuras yra per daug drėgnas arba prastos kokybės, yra naudojamas dujinis kuras) ir Nr. 2 degimo produktai yra valomi nuo kietųjų dalelių. Dūmų valymui nuo kietųjų dalelių garo katilui Nr. 7 yra įrengtas elektrostatinis filtras, toliau dūmų trakte yra sumontuotas skruberis (skruberis vasaros sezono metu neveikia). Vandens šildymo katilo Nr. 2 dūmų valymui nuo kietųjų dalelių yra įrengtas elektrostatinis filtras. Biokuro katilų degimo produktai, praėję valymo nuo kietųjų dalelių

įrenginius praeina per kondensacinius dūmų ekonomaizerius, kuriuose iš dūmų yra atgaunama dalis šilumos, taip didinant katilų efektyvumą bei mažinant bendrąjį suvartojamą kuro kiekį, gamybos poreikiams tenkinti, ir mažinant išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekį. Garo katilo GK 7 atveju dūmų kondensacinis ekonomaizeris šiltuoju metu laiku, kaip ir skruberis, yra nenaudojamas. Kondensacinis dūmų ekonomaizeris taip pat tarnauja kaip papildoma kietųjų dalelių valymo priemonė. Biokuro kūrenamų katilų kondensaciniai dūmų ekonomaizeriai yra naudojami atsižvelgiant į ekonominius faktorius bei Marijampolės miesto centralizuotai tiekiamos šilumos poreikį. Biokuro katilų kondensaciniuose ekonomaizeriuose susidaro kondensato (gamybinės) nuotekos.

Biokuro degimo metu susidaro biokuro pelenai, surenkami pelenų surinkimo ir transportavimo konteineriuose.

Marijampolės RK sumontuoti du nauji vidutinės galios vandens šildymo katilai Nr. 4 ir Nr. 10, po 15 MW šiluminės galios kiekvienas su ekonomaizeriais. Šie ekonomaizeriai, deginant dujas, leidžia pagaminti iki 10 proc. didesnį šilumos kiekį iš to paties kuro kiekio, dalį šilumos atgaunant iš kuro degimo produkto. Tuo pačiu mažinamas bendras į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis. Šie vandens šildymo katilai Nr. 4 ir Nr. 10 šilumos gamybai naudoja dujas arba gazolį. Jie atitinka vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių direktyvos 2015/2193 reikalavimus naudojant visas šiuose katiluose galimas deginti kuro rūšis.

Azoto oksidų emisijų mažinimui vandens šildymo katiluose Nr. 4 ir Nr. 10 sumontuoti žemų NOx emisijų (angl. Low NOx) degikliai bei dūmų recirkuliacijos sistemos.

Buities, technologinėms reikmėms ir gaisrų gesinimui naudojamas geriamasis vanduo yra iš miesto komunalinio vandentiekio tinklų, tiekėjas - UAB „Sūduvos vandenys“.

Nuotekos

Marijampolės RK veiklos vykdymo metu susidaro gamybinės, buitinės, o teritorijoje - paviršinės nuotekos. Gamybinės ir buities nuotekos išleidžiamos į UAB „Sūduvos vandenys“ eksploatuojamus kanalizacijos tinklus. Biokuro katilo Nr. 7 kondensaciniame ekonomaizeryje susidariusios nuotekos yra valomos Lamella separatoriuje ir smėlio filtruose, skirtiems užterštam dūmų kondensatui nuo skendinčių medžiagų valyti. Kondensacinio ekonomaizerio su nuotekų užterštumo mažinimo įrenginiais projektas buvo rengtas ir ekonomaizeris įrengtas be numatytos galimybės imti nuotekų mėginį prieš taršos mažinimo įrenginius, atitinkamai nuotekų mėginių prieš valymo įrenginius paimti nėra galimybės. Nėra galimybės ir įrengti reprezentatyvią nuotekų mėginių paėmimo vietą prieš taršos mažinimo įrenginius. Tuo pačiu naujų mėginių paėmimo vietų įrengimas yra netikslingas, nes gamybinės nuotekos iš garo katilo Nr. 7 kondensacinio ekonomaizerio, prieš jas išleidžiant į UAB „Sūduvos vandenys“ fekalinės kanalizacijos tinklus, maišosi su Katilinės buitinėmis nuotekomis ir papildomo valymo neturinčiomis gamybinėmis vandens šildymo katilų Nr. 2, Nr. 4 ir Nr. 10 ekonomaizerių bei termofikacinio ir garo katilų vandens cheminio paruošimo gamybinėmis nuotekomis.

Į nuotekų priėmimo tinklus išleidžiamos mišrios kelių technologinių srautų gamybinės ir katilinės buitinės nuotekos, kurių kontrolė vykdoma nuotekų išleiste (F3) į miesto fekalinės kanalizacijos tinklus, o kiekis yra apskaitomas.

Paviršinės nuotekos nuo 1,4 ha teritorijos, įskaitant teritorijos dalį, kurioje vyksta biokuro priėmimas į garo katilo Nr. 7 biokuro sandėlių, apvalomos mechaniniuose valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į Laikšties upelį. Ši Katilinės teritorijos dalis dėl joje vykdomos veiklos neatitinka galimai teršiamos teritorijos aprašo.

Paviršinės nuotekos nuo katilo Nr. 2 biokuro privežimo, iškrovimo bei laikino sandėliavimo dangų, kurios gali būti teršiamos biokuru, t. y. 0,0842 ha, valomos skendinčių medžiagų ir plūduriuojančių medžiagų sugaudimo kameroje, o vėliau su kitomis - neužterštomis (stogų ir teritorijos dangų) paviršinėmis nuotekomis nuo 0,083 ha ploto be valymo išleidžiamos į Laikšties upelį. Ši Katilinės teritorijos dalis dėl joje vykdomos veiklos neatitinka galimai teršiamos teritorijos aprašo.

Nuo Katilinės teritorijos dalies – 0,0258 ha, kurioje sumontuota 49 m³ gazolio saugojimo talpykla ir kurioje vykdomi gazolio iškrovimo iš transporto priemonių darbai bei skystojo kuro saugojimas, paviršinės nuotekos, prieš jas išleidžiant į gamtinę aplinką, surenkamos atskirai bei valomos naftos ir skendinčių medžiagų gaudyklėje (nuotekų išleistuvas F8). Šioje teritorijos dalyje įvykus dyzelino išsiliejimui į aplinką, nuotekų išleistuve esanti apsauginė sklendė bus uždaryta ir tarša į aplinką nepateks. Iš išleistuvo F8 į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms yra vykdoma nenuolatinė užterštumo kontrolė.

Biokuro katilo Nr. 2 kondensaciniame ekonomizeryje susidariusios apyšvarės gamybinės nuotekos nuvedamos į esamus fekalinės kanalizacijos tinklus.

Vandens šildymo katilų Nr. 4 ir Nr. 10 ekonomizeriuose susidaręs kondensatas išleidžiamas į katilinės fekalinės kanalizacijos tinklus.

Šalia visų ekonomizerių yra įrengti cheminių reagentų dozatoriai, užtikrinantys išleidžiamų gamybinių nuotekų (kondensato) pH rodiklio dydį, artimą neutraliam (pH~7). Kondensato neutralizavimo įrenginiuose naudojami šie cheminių medžiagų mišiniai: natrio šarmo tirpalas ir/ar citrinos rūgšties tirpalas, - priklausomai nuo kuro rūšies, kuro sudėties ir susidarancio kondensato rūgštingumo. Cheminiai mišiniai Katilinėje laikomi prisilaikant visų priešavarinės saugos ir cheminių medžiagų saugojimo reikalavimų.

Bendras Marijampolės RK gamybinių nuotekų kiekis sudaro apie 23 000 m³ nuotekų per metus.

Marijampolės RK šilumos gamybos įrenginiai (garo ir vandens šildymo katilai) yra išdėstyti katilinės pastate. Šalia pagrindinio gamybinio pastato yra įrengti pusiau uždaro tipo biokuro sandėliai.

Marijampolės RK ūkinėje veikloje eksploatuojami vandens šildymo ir garo katilai, tinklo vandens pašildytuvai, kondensato aušintuvai po tinklo vandens pašildytuvų, garo katilo Nr. 7 perkaitinto garo vamzdynas bei oro rinktuvas yra priskirti prie potencialiai pavojingų įrenginių. Bendrovėje vykdoma nuolatinė šių įrenginių techninės būklės kontrolė. Periodiškai šių įrenginių būklę, pagal įmonėje sudarytas sutartis, vertina įgaliota įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga. Potencialiai pavojingų įrenginių techninė būklė vertinama atliekant vidaus ir išorės apžiūras bei vykdant hidraulinius bandymus.

3. Veiklos rūšys, kurioms išduodamas leidimas: 1 lentelė. Įrenginyje leidžiama vykdyti ūkinė veikla

Įrenginio pavadinimas	Įrenginyje leidžiamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1
-----------------------	--

	priedą	ir kita tiesiogiai susijusi veikla
1		2
Marijampolės rajoninė katilinė		1. Energetikos pramonė: 1.1. kuro deginimas įrenginys, kurio bendra vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 50 MW

4. Veiklos rūšys, kurioms priskirta šiltnamio dujas išmetanti ūkinė veikla, įrenginio gamybos (projektinis) pajėgumas.

Veiklos rūšys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo 1 priedą ir išmetimo šaltiniai:

Kuro deginimas įrenginiuose, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW (išskyrus įrenginiuose, skirtuose pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti). Taršos šaltiniai: 001, 002, 003, 004, 005, 012, 013.

5. Informacija apie įdiegtą vadybos sistemą.

Perėmus ūkinės veiklos vykdymą iš ankstesnio veiklos vykdytojo ir pradėjusi vykdyti šilumos ir elektros energijos gamybos ir tiekimo veiklą, Bendrovė pasižada parengti ir savo veiklos valdyme diegti aplinkos apsaugos vadybos sistemą.

6. Asmenų atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją.

Paraiškos deklaraciją 2025-03-20 kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ direktorius Ričardas Čėsna, kurioje patvirtinama, kad paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.

2 lentelė. Įrenginio atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas

Lentelė nepildoma ir informacija nėra pateikiama, kadangi, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2001-09-28 įsakymo Nr. 486 „Dėl Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ aktualia redakcija, Marijampolės rajoninėje katilinė nėra nei vieno didelio kurą deginančio įrenginio, atitinkamai katilinės kurą deginantiems įrenginiams nėra taikomų Europos Sąjungos Geriausiai prieinamų gamybos būdų (GPGB) informaciniuose dokumentuose ar išvadose pateikiamų technologijų.

II. LEIDIMO SĄLYGOS

3 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas

Lentelė nepildoma. Informacija neteikiama. Papildomų aplinkosauginių priemonių Marijampolės rajoninėje katilinėje, užbaigus elektrostatinio filtro įrengimą garo katilui Nr. 7, nėra numatyta.

7. Vandens išgavimas.

4 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio leidžiama išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir leidžiamą išgauti vandens kiekį

Marijampolės rajoninė katilinė vandens iš paviršinio vandens telkinio neima, neeksploatuoja požeminio vandens vandenviečių, 4 lentelė nepildoma.

5 lentelė. Duomenys apie leidžiamą išgauti požeminio vandens kiekį

Marijampolės rajoninė katilinė požeminio vandens neišgauna, 5 lentelė nepildoma.

8. Tarša į aplinkos orą.

6 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti iki 2029-12-31, t/m.
1	2	3
azoto oksidai (NO _x) (A)	250	259,727
kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	1,5458
sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	2,079
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXX	
Lakieji organiniai junginiai	308	0.00002
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXX	XXXXXXX
anglies monoksidas (A)	177	6,683
	Iš viso:	270,03482

6 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti nuo 2030-01-01, t/m.
1	2	3
azoto oksidai (NO _x) (A)	250	259,727
kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	1,3518
sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	1,727

Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
Lakieji organiniai junginiai	308	0,00002
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
anglies monoksidas (A)	177	4,034
	Iš viso:	266,83982

7 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai	Leidžiama tarša iki 2029-12-31					
			kodas	Vienkartinis dydis ¹				
				vnt.	5	6	maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7		
Katilinė, Energijos gamyba	001 3,71 MW				Gamtinės dujos ²	Naftos dujos	Gazolis	Biokuras
		anglies monoksidas (A)	177	mg/ Nm ³	400	400	500	-
		azoto oksidai (NO _x) (A)	250	mg/ Nm ³	350	350	750*	-
		sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	mg/ Nm ³	35	35	750*	-
Katilinė, Energijos gamyba	002 ³ 6,6 MW	kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	mg/ Nm ³	20**	20**	200	-
		anglies monoksidas (A)	177	mg/ Nm ³	400	400	500	-
		azoto oksidai (NO _x) (A)	250	mg/ Nm ³	350	350	650	-
		sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	mg/ Nm ³	-	-	1700	-
Katilinė, Energijos gamyba	003 ³ 6,6 MW	kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	mg/ Nm ³	-	-	250	-
		anglies monoksidas (A)	177	mg/ Nm ³	400	400	500	-
		azoto oksidai (NO _x) (A)	250	mg/ Nm ³	350	350	650	-
		sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	mg/ Nm ³	-	-	1700	-

			Nm ³						
		kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493					250	-
	004 16 MW	azoto oksidai (NO _x) (A)	250		-	-	-	650	132,519
		kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493		-	-	-	50	0,5295
	005 10 MW	azoto oksidai (NO _x) (A)	250		-	-	-	650	67,42
		kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493		-	-	-	50	0,0963
	012 15 MW	azoto oksidai (NO _x) (A)	250		100	200	200	-	21,578
		sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753		-	35	-	-	0,054
	013 15 MW	azoto oksidai (NO _x) (A)	250		100	200	200	-	21,578
		sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753		-	35	-	-	0,054
	605	lankiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308						0,00002
Iš viso įrenginiui:									270,03482

Pastabos:

¹-Teršalų vienkartiniai normatyvai taršos šaltiniams Nr. 001, 002, 003 nustatyti vadovaujantis LAND 43 nuostatomis, taršos šaltiniams Nr. 004, 005, 012 ir 013 – vadovaujantis Įstatymu teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normomis.

²- Gamtinės dujos arba suslėgtos gamtinės dujos, suskystintos gamtinės dujos

³- Kurą deginančių įrenginiam (taršos šaltiniams) Nr. 002 ir 003 nuo 2025 m. sausio 1 d. prašoma taikyti ne daugiau kaip 500 kurą deginančio įrenginio veikimo valandų per metus (taikant slenkantį penkerių metų vidurkį) išimti dėl išmetamų teršalų ribinių verčių (LR aplinkos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. D1-447 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-778 „Dėl išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ pakeitimo“ 20 punktą).

* - Garo katilas Nr. 1 yra Dūmavandžių tipo katilas, žr. Priedą Nr. 2i, vadovaujantis Įstatymu teršalų iš kurą deginančių įrenginių normomis LAND 43 2013, teršalams SO₂ ir NO_x ribinės vertės deginant skystąjį kurą yra 750 mg/Nm³.

** - Ribinės vertės laikymosi kontrolė privaloma, kai nustatoma viršyta CO ribinė vertė.

7 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą

Taršos	Teršalai	Leidžiama tarša nuo 2030-01-01
--------	----------	--------------------------------

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.		šaltiniai			Vienkartinis dydis ¹						metinė, t/m.
		Nr.	pavadinimas	kodas	maks.						
1					3	4	vnt.	6			
		2				5	Gamtinės dujos ²	Naftos dujos	Gazolis	Biokuras	7
Katilinė, Energijos gamyba	001 3,71 MW		azoto oksidai (NO _x) (A)	250	mg/ Nm ³	250	250	200	200	-	4,964
			sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	mg/ Nm ³	-	200	-	0,019		
Katilinė, Energijos gamyba	002 ³ 6,6 MW		anglies monoksidas (A)	177	mg/ Nm ³	400	400	500	-	2,017	
			azoto oksidai (NO _x) (A))	250	mg/ Nm ³	350	350	650	-	5,834	
			sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	mg/ Nm ³	-	-	1700	-	0,795	
			kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	mg/ Nm ³	-	-	250	-	0,363	
Katilinė, Energijos gamyba	003 ³ 6,6 MW		anglies monoksidas (A)	177	mg/ Nm ³	400	400	500	-	2,017	
			azoto oksidai (NO _x) (A))	250	mg/ Nm ³	350	350	650	-	5,834	
			sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	mg/ Nm ³	-	-	1700	-	0,795	
			kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	mg/ Nm ³	-	-	250	-	0,363	
Katilinė, Energijos gamyba	004 16 MW		azoto oksidai (NO _x) (A))	250	mg/ Nm ³	-	-	-	650	132,519	
			sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	mg/ Nm ³	-	-	-	-	0,010	
Katilinė, Energijos gamyba	005 10 MW		kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	mg/ Nm ³	-	-	-	50	0,5295	
			azoto oksidai (NO _x) (A))	250	mg/ Nm ³	-	-	-	650	67,42	
Katilinė, Energijos gamyba	012 15 MW		kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	mg/ Nm ³	-	-	-	50	0,0963	
			azoto oksidai (NO _x) (A))	250	mg/ Nm ³	100	200	200	-	21,578	

gamyba		sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	mg/ Nm ³	-	35	-	0,054
Katilinė, Energijos gamyba	013 15 MW	azoto oksidai (NO _x) (A))	250	mg/ Nm ³	100	200	200	21,578
		sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	mg/ Nm ³	-	35	-	0,054
	605	lakiniai organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)	308	g/s				0,02 kg/m
Iš viso įrenginiui:								266,83982

Pastabos:

¹-Teršalų vienkartiniai normatyvai taršos šaltiniams Nr. 002, 003 nustatyti vadovaujantis LAND 43 nuostatomis, taršos šaltiniams Nr. 001, 004, 005, 012 ir 013 – vadovaujantis Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normomis.

². Gamtinės dujos arba suslėgtos gamtinės dujos, suskystintos gamtinės dujos

³ - Kurą deginantiems įrenginiams (taršos šaltiniams) Nr. 002 ir 003 nuo 2025 m. sausio 1 d. prašoma taikyti ne daugiau kaip 500 kurą deginančio įrenginio veikimo valandų per metus (taikant slenkančių penkerių metų vidurkį) išimtį dėl išmetamų teršalų ribinių verčių (LR aplinkos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. D1-447 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. D1-778 „Dėl išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“ pakeitimo“ 20 punktą).

8 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

Taršos šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr.	Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai	Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės				Specialios sąlygos
		išmetimų trukmė, val., min. (reikalinga, pabraukti)	teršalai		teršalų koncentracija išmetamosiose dujose, mg/Nm ³	
			pavadinimas	kodas		
1	2	3	4	5	6	7
001	Atliekant režiminius bei technologinius bandymus, paleidimo, derinimo ir stabdymo darbus. Įjungiant bei stabdant energetinius katilus. Kuras –dujos.	120	anglies monoksidas (A)	177	500	-
			azoto oksidai (NO _x) (A)	250	500	
			sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	50	
			kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	50	
			anglies monoksidas (A)	177	-	
			azoto oksidai (NO _x) (A)	250	500	
			sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	-	
002	Atliekant režiminius bei technologinius bandymus, paleidimo, derinimo ir stabdymo darbus. Įjungiant bei stabdant energetinius katilus. Kuras – gazolis.	120	kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	100	
			anglies monoksidas (A)	177	800	

	bandymus, paleidimo, derinimo ir stabdymo darbus. Įjungiant bei stabdant energetinius katilus. Kuras –dujos.			azoto oksidai (NO _x) (A)	250	500
				sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	-
				kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	-
				anglies monoksidas (A)	177	1000
				azoto oksidai (NO _x) (A)	250	500
				sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	-
003	Atliekant režiminius bei technologinius bandymus, paleidimo, derinimo ir stabdymo darbus. Įjungiant bei stabdant energetinius katilus. Kuras gazolis.		120	kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	100
				anglies monoksidas (A)	177	800
				azoto oksidai (NO _x) (A)	250	500
				sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	-
				kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	-
				anglies monoksidas (A)	177	1000
004	Atliekant režiminius bei technologinius bandymus, paleidimo, derinimo ir stabdymo darbus. Įjungiant bei stabdant energetinius katilus. Kuras – skystas kuras.		120	azoto oksidai (NO _x) (A)	250	500
				sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	-
				kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	100
				anglies monoksidas (A)	177	8000
				azoto oksidai (NO _x) (A)	250	1500
				sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	2000
005	Atliekant režiminius bei technologinius bandymus, paleidimo, derinimo ir stabdymo darbus. Įjungiant bei stabdant energetinius katilus, sutrikus išmetamų teršalų valymo įrenginių veikimui. Kuras – biokuras.		120	kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	400
				anglies monoksidas (A)	177	8000
				azoto oksidai (NO _x) (A)	250	1500
				sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	2000
				kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	400
				anglies monoksidas (A)	177	-
012	Atliekant režiminius bei technologinius bandymus, paleidimo, derinimo ir stabdymo darbus. Įjungiant bei stabdant energetinius katilus. Kuras –dujos.		120	azoto oksidai (NO _x) (A)	250	400
				sieros dioksidas (SO ₂) (A)	1753	70
				kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	6493	-

013	Atliekant režiminius bei technologinius bandymus, paleidimo, derinimo ir stabdymo darbus. Įjungiant bei stabdant energetinius katilus. Kuras – skystas kuras.		anglies monoksidas (A) azoto oksidai (NO _x) (A) sieros dioksidas (SO ₂) (A) kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	177	-
				250	400
				1753	-
				6493	-
	Atliekant režiminius bei technologinius bandymus, paleidimo, derinimo ir stabdymo darbus. Įjungiant bei stabdant energetinius katilus. Kuras –dujos.	120	anglies monoksidas (A) azoto oksidai (NO _x) (A) sieros dioksidas (SO ₂) (A) kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	177	-
				250	400
				1753	70
				6493	-
	Atliekant režiminius bei technologinius bandymus, paleidimo, derinimo ir stabdymo darbus. Įjungiant bei stabdant energetinius katilus. Kuras – skystas kuras.		anglies monoksidas (A) azoto oksidai (NO _x) (A) sieros dioksidas (SO ₂) (A) kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kura ar atliekas (dulkės)	177	-
				250	400
				1753	-
				6493	-

9. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD).

Suderintas Metinis išmetamųjų ŠESD stebėsenos planas (V versija) pateiktas paraiškos priede Nr.13.

9 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede

Eil. Nr.	Veiklos rūšys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priedą ir išmetimo šaltiniai	ŠESD pavadinimas (anglies dioksidas (CO ₂), azoto suboksidas (N ₂ O), perfluorangliavandeniliai (PFC))
1	2	3
1.	Kuro deginimas įrenginiuose, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW (išskyrus įrenginiuose, skirtuose pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti). Taršos šaltinis (kaminas) Nr. 001, prie kurio prijungtas garo katilas Nr. 1 (3,71 MW); Taršos šaltinis (kaminas) Nr. 002, prie kurio prijungtas vandens šildymo katilas Nr. 8 (6,6 MW); Taršos šaltinis (kaminas) Nr. 003, prie kurio prijungtas vandens šildymo katilas Nr. 9 (6,6 MW); Taršos šaltinis (kaminas) Nr. 004, prie kurio prijungtas garo katilas Nr. 7 (16,0 MW); Taršos šaltinis (kaminas) Nr. 005, prie kurio prijungtas vandens šildymo katilas Nr. 2 (10,0 MW); Taršos šaltinis (kaminas) Nr. 012, prie kurio prijungtas vandens šildymo katilas Nr. 4 (15,0 MW); Taršos šaltinis (kaminas) Nr. 013, prie kurio prijungtas vandens šildymo katilas Nr. 10 (15,0 MW).	Anglies dioksidas (CO ₂)

10. Teršalų išleidimas su nuotekomis į gamtinę aplinką

10 lentelė. Leidžiama nuotekų priimtovo apkrova
Lentelė nepildoma

11 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas

Eil. Nr.	Teršalo pavadinimas	Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas								Valymo efektyvumas, %
		DLK mom., mg/l	LK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	LK vidut., mg/l	DLT paros, t/d	LT paros, t/d	DLT metu, t/m.	LT metu, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F-8	Naftos produktai	7	-	5	-	-	-	-	-	-
	Skendinčios medžiagos	50	-	30	-	-	-	-	-	-
	BDS ₇	34	-	23	-	-	-	-	-	-

11. Dirvožemio ir požeminio vandens apsauga. Reikalavimai, kuriais siekiama užkirsti kelią teršalų išleidimui į dirvožemį.
Duomenų apie dirvožemio užteršimą nėra. Marijampolės rajoninės katilinės teritorijoje nebuvo atlikti esančio grunto tyrimai.

12. Atliekų susidarymas. Įmonėje susidaranti atliekos (pavadinimas, kodas).
Nepavojingos atliekos laikomos ne ilgiau kaip 1 metai, pavojingos atliekos ne ilgiau kaip 6 mėnesiai

12.1. Nepavojingųjų atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)

12 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos
Lentelė nepildoma. Atliekų naudojimo veikla nevykdoma.

13 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos
Lentelė nepildoma. Atliekų šalinimo veikla nevykdoma.

14 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos
Lentelė nepildoma. Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veikla nevykdoma.

15 lentelė. Leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.
Lentelė nepildoma. Atliekų laikymas nevykdomas.

16 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
Lentelė nepildoma. Atliekų laikymas nevykdomas.

12.2. Pavojingųjų atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas:

17 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos
Lentelė nepildoma. Atliekų naudojimo veikla nevykdoma.

18 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos
Lentelė nepildoma. Atliekų šalinimo veikla nevykdoma.

19 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.
Lentelė nepildoma. Atliekų šalinimo veikla nevykdoma.

20 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.
Lentelė nepildoma. Atliekų laikymas nevykdomas.

21 lentelė. Leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
Lentelė nepildoma. Atliekų laikymas nevykdomas.

13. Sąlygos pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, 8, 8¹ punktuose nurodytą informaciją.

Katilinėje atliekų deginimo veikla nevykdoma

14. Sąlygos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus.

Katilinė neeksploatuoja sąvartynų

15. Atliekų stebėsenos priemonės.

Nėra.

16. Reikalavimai ūkio subjektų aplinkos monitoringui (stebėsenai), ūkio subjekto monitoringo programai vykdyti.

Ūkio subjektų aplinkos monitoringas turi būti vykdomas pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ reikalavimus parengtą ir nustatytą tvarka suderintą ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą.

17. Leidžiamas triukšmo išmetimas, reikalavimai triukšmui valdyti ir triukšmo mažinimo priemonės.

Įrengiant elektrostatinį filtrą garo katilui Nr. 7 buvo atliktas Marijampolės RK ūkinės veiklos sukeltos sklaidos modeliavimas

Triukšmo mažinimo priemonės.

Papildomų triukšmo valdymo priemonių nėra ir poreikis joms diegti nenustatytas

18. Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas.

Kurą deginantiesiems įrenginiams (taršos šaltiniams) Nr. 002 ir 003 nuo 2025 m. sausio 1 d. taikoma ne daugiau kaip 500 kurą deginančio įrenginio veikimo valandų per metus (taikant slenkančių penkerių metų vidurkį)

19. Leidžiamas kvapo išmetimas ir kvapų valdymo (mažinimo) priemonės.

22 lentelė. Leidžiamas kvapų išmetimas

Kvapo šaltinio Nr.	Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės			Leidžiamas kvapo emisijos rodiklis, OUE/s
	Pavadinimas	Įrengimo vieta, koordinatės, LKS	Efektyvumas, proc.	
1	2	3	4	5
001	Kaminas Nr. 001, GK1	X: 460017 Y: 6048657	-	12 428,83 OUE/s

Kvapo šaltinio Nr.	Kvapo valdymo (mažinimo) priemonės				Leidžiamas kvapo emisijos rodiklis, OUE/s
	Pavadinimas	Įrengimo vieta, koordinatės, LKS	Efektyvumas, proc.		
1	2	3	4		5
002	Kaminas Nr. 002, VŠK8	X: 460060 Y: 6048692	-		11 357,11 OUE/s
003	Kaminas Nr. 003, VŠK9	X: 460058 Y: 6048692	-		11 785,68 OUE/s
004	Kaminas Nr. 004, GK7	X: 459978 Y: 6048659	-		10 714,25 OUE/s
005	Kaminas Nr. 005, VŠK2	X: 460077 Y: 6048673	-		10 928,54 OUE/s
012	Kaminas Nr. 012, VŠK4	X: 460025 Y: 6048688	-		34 499,89 OUE/s
013	Kaminas Nr. 013, VŠK10	X: 460025 Y: 6048686	-		39 214,16 OUE/s
605	Gazolio talpyklos alsuoklis	X: 460046 Y: 6048646	-		~0 OUE/s

20. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai pagal Taisyklių 65 punktą

20.1. Leidimo sąlygos, vykdomos ūkinės veiklos vykdymo etape

20.1.1. Pasibaigus kalendoriniams metams veiklos vykdytojas nuo kitų metų rugsėjo 30 d. netenka tokio ATL skaičiaus, kuris atitiktų per praėjusius kalendorinius metus faktiškai į atmosferą išmestą ir pagal Prekybos tvarką patikrintą bei patvirtintą anglies dioksido ekvivalento kiekį.

20.1.2. Apskaitos vykdymui ir ataskaitų teikimui vykdyti Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) stebėseną.

20.1.3. Iki kiekvienų metų kovo 31 d. būtina pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai praėjusių kalendorinių metų ŠESD ataskaitą ir nepriklausomo vertintojo tinkamumo patvirtinimo pažymą.

20.1.4. Bet koks eksploatacijos sutrikimo atveju būtina, kiek įmanoma skubiau, atkurti normalias kurą deginančio įrenginio eksploataavimo sąlygas.

20.1.5. Bendrovė privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas.

20.1.6. Įrenginių operatorius privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos apie bet kokius planuojamus įrenginio pobūdžio arba veikimo pasikeitimus ar išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai.

20.1.7. Atlikus katilinės rekonstrukciją (t. y. pasikeitus naudojamai technologijai, atsiradus naujiems taršos šaltiniams, pasikeitus išmetamų teršalų kiekiams ir pan.) dėl kurių pasikeitė imonės poveikis aplinkos orui, parengti naują arba (papildyti galiojančią) inventurizacijos ataskaitą. Suderinus ataskaitą su atsakinga institucija, esant poreikiui, pakeisti TIPK leidimą.

20.1.8. Apskaitos ir matavimo prietaisai turi atitikti jiems keliamus metrologinius reikalavimus.

20.1.9. Veiklos vykdytojas privalo nedelsiant pranešti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos apie pažeistas šio leidimo sąlygas, didelį poveikį aplinkai turintį incidentą arba avariją ir nedelsiant imtis priemonių apriboti poveikį aplinkai ir užkirsti kelią galimiems incidentams ir avarijoms ateityje.

20.1.10. Visi bendrovės vykdomo aplinkos monitoringo taškai (nuotekų ir oro taršos mėginių paėmimo vietos) turi būti saugiai įrengti, pažymėti ir saugojami nuo atsiktikinio jų sunaikinimo.

20.1.11. Turi būti užtikrinta, kad su ūkine veikla susijęs triukšmas artimiausioje gyvenamojoje, visuomeninėje aplinkoje nevirsytų Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011), 7 punktu reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių.

20.1.12. Užtikrinti, kad vykdomos ūkinės veiklos sklaidžiamas kvapas artimiausioje gyvenamojoje, visuomeninėje aplinkoje nevirsytų Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“, reglamentuojamos kvapo ribinės vertės.

20.1.13. Užtikrinti, kad ūkinės veiklos vykdymo metu kvapo emisija iš kiekvieno taršos šaltinio nevirsytų TIPK leidime pateikto dydžio.

20.1.14. Planuojant naujus taršos kvapais šaltinius, rekomenduojame numatyti, kad pradėjus eksploatuoti šiuos taršos šaltinius, ne vėliau kaip per metus būtų atlikti kvapo koncentracijos matavimai taršos šaltinyje.

20.2. Leidimo sąlygos, privalomos įvykdyti veiklos nutraukimo etape

20.2.1. Iki pilno veiklos nutraukimo veiklos vietos būklė turi būti pilnai sutvarkyta. Galutinai nutraukdamas veiklą, jos vykdytojas privalo įvertinti požeminių vandenų užterštumo būklę pavojingų medžiagų atžvilgiu. Jei dėl įrenginio eksploatavimo pastarieji labai užteršiami šiomis medžiagomis, ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės eksploatavimo pradžioje, veiklos vykdytojas turi imtis būtinų priemonių dėl tos taršos mažinimo, siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos būklę.

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO NR. 8.6-20/09/T-M.3-3/2015 PRIEDAI

1. UAB „Litesko“ fil. „Marijampolės šiluma“ Marijampolės rajoninės katilinės paraiška TIPK leidimui Nr. T-M.3-3/2015 pakeisti su priedais (42 psl. ir priedai);
2. Paraiškos derinimo su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentu 2018-12-31 rašto Nr. (4-11 14.3.12E)2-56417 kopija (1 psl.);
3. Susirašinėjamai su veiklos vykdytoju ir kitomis institucijomis:
- 3.1. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-12-11 rašto Nr. (30.1)-A4-8945 „Dėl skelbimo laikraštyje „Lietuvos žinios“, siūsto UAB „Lietuvos žinios“, kopija (1 psl.);
- 3.2. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-12-11 rašto Nr. (30.1)-A4(e)-2995 „Dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ siūsto Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentui, kopija (1 psl.);
- 3.3. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-12-13 rašto Nr. (30.1)-A4(e)-3031 „Pranešimas apie gautą paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“, siūsto Marijampolės savivaldybės administracijai, kopija (2 psl.);
- 3.4. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-12-11 rašto Nr. (30.1)-A4(e)-2993 „Dėl paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ ir 2019-02-20 rašto Nr. (30.1)-A4(e)-166 „Dėl paraiškos Marijampolės rajoninės katilinės TIPK leidimui pakeisti pateikimo po pastabų“, siūstų Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, kopijos (2 psl.);
- 3.5. Aplinkos apsaugos agentūros 2019-02-07 rašto Nr. (30.1)-A4-1018 „Sprendimas nepriimti Marijampolės rajoninės katilinės paraiškos TIPK leidimui pakeisti“, siūsto UAB „Litesko“, kopija (2 psl.);
- 3.6. Aplinkos apsaugos agentūros 2019-03-07 rašto Nr. (30.1)-A4-1713 „Sprendimas dėl UAB „Litesko“ Marijampolės rajoninės katilinės paraiškos TIPK leidimui pakeisti priėmimo“, siūsto UAB „Litesko“, kopija (1 psl.)
4. 2021-12-22 sprendimas Nr. (30.1)-A4E-15068 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Marijampolės RK taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. 8.6-20/09/T-M.3-3/2015 sąlygų peržiūrėjimo ir patikslinimo“
 - 4.1. Patikslintos sąlygos.
 - 4.2. Galiojancios sąlygos.
5. 2022-09-28 sprendimas Nr. (30-1)-A4E-10692 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Marijampolės RK taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. 8.6-20/09/T-M.3-3/2015 sąlygų tikslinimo“
 - 5.1. Patikslintos sąlygos.
 - 5.2. Monitoringo programa.
 - 5.3. Metinis išmetamų šiluminio efekto sukeliančių dujų stebėsenos planas su priedais.
6. UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Marijampolės rajoninės katilinės paraiška TIPK leidimui Nr. 8.6-20/09/T-M.3-3/2015 pakeisti.
- 6.1. Aplinkos apsaugos agentūros 2025-01-13 raštas Nr. (30-1)-A4E-257 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Marijampolės RK pateiktos paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ ir 2025-02-05 raštas Nr. (30-1)-A4E-1208 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Marijampolės RK pateiktos paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ siūstų Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

- 6.2. Aplinkos apsaugos agentūros 2025-01-21 rašto Nr. (30-1)-A4E-588 „Dėl pranešimo apie gautą paraišką TIPK leidimui pakeisti“, siųsto Marijampolės miesto savivaldybės administracijai.
- 6.3. Paraiškos derinimo su Nacionalinio visuomenės sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentu 2025-02-19 raštas Nr. (4-11 14.3.12Mr)2-6336.
7. 2025-03-05 raštas Nr. (30-1)-A4E-2465 „Sprendimas pakeisti UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Marijampolės RK taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. 8.6-20/09/T-M.3-3/2015“.
- 7.1. TIPK leidimo aktuali redakcija.
8. Sprendimas patikslinti TIPK leidimo Nr. 8.6-20/09/T-M.3-3/2015 rekvizitus ir sąlygas.
- 8.1. TIPK leidimo aktuali redakcija.
- 8.2. Monitoringo programa (patvirtinta bendrovės įgalioto asmens 2025-03-26 elektroniniu parašu).

2025 m. _____
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorė

Milda Račienė _____
(vardas, pavardė) (parašas)
A. V.