

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimų išdavimo, atnaujinimo ir
panaikinimo taisyklių 4 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
VILNIAUS
REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS

PARAIŠKA
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS
LEIDIMUI KOREGUOTI

1	8	1	2	5	7	6	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

BAB VIEVIO PAUKŠTYNAS

Ausieniškių kaimas, LT - 21365 Vievio sen, Elektrėnų sav. tel. (528)27744 Faksas (528) 26265,
el.paštas: info@vieviopaukstynas.lt

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

Vykdančioji direktorė Palmira Rimdeikienė, Ausieniškių kaimas, 21365 Vievio sen, Elektrėnų sav. tel
(8 528)27744


(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr. . el.pašto adresas)

Technikos direktorius Egidijus Baliūnas, Ausieniškių kaimas, 21365 Vievio sen. Elektrėnų sav.
tel. (528) 27744; faksas (528) 26265, mob.tel.: 8 650 12930
el.paštas: e.baliunas@vieviopaukstynas.lt


(Kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el.pašto adresas)

V. VANDENS PAĖMIMAS, VARTOJIMAS, TIEKIMAS

18. Priedama objekto schema, kuriose pažymėti ir sunumeruoti vandens šaltiniai, vandens paėmimo vietos, vandens apskaitos įrenginiai.

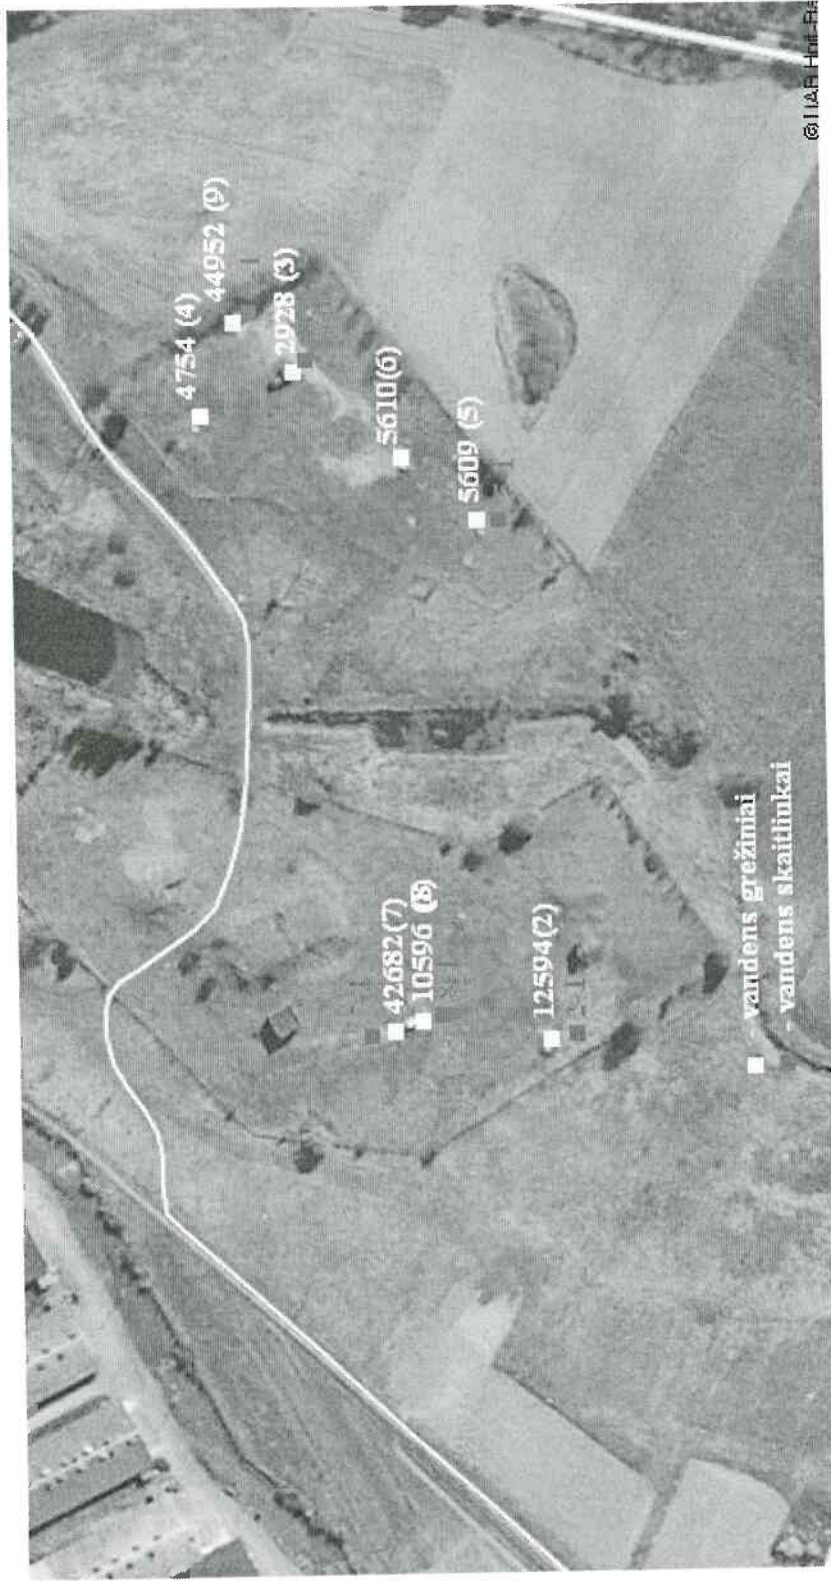

2. pav. vandens gręžiniai

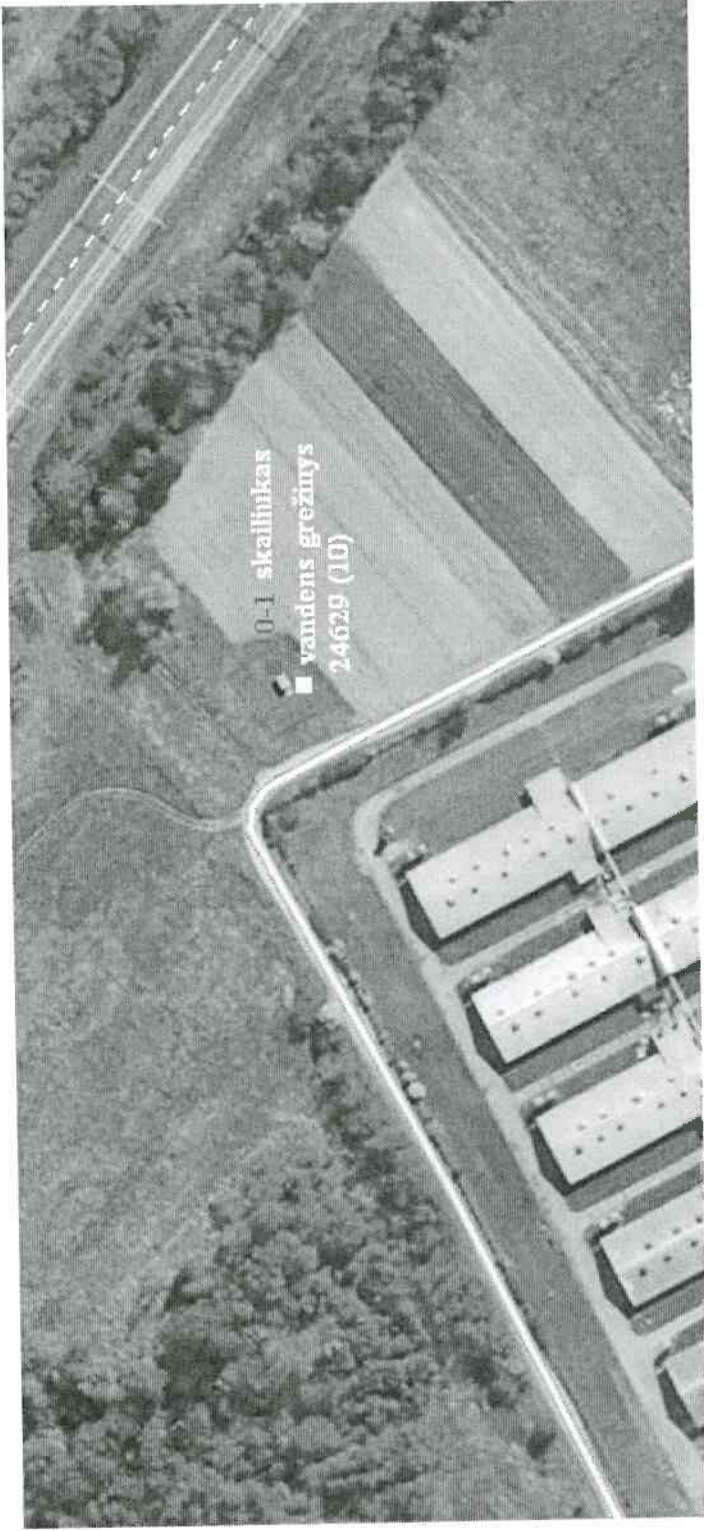

2-1. pav. vandens gręžinys



13 lentelė. Duomenys apie paviršinių vandens telkinių, iš kurio numatoma imti vandenį, vandens ėmimo vieta bei įrenginiai

	Nr.1
Vandenvietės eilės Nr.	Ausieniškių ež. 50-77
Vandens telkinio (upės, ežero, tvenkinio ir kt.) pavadinimas	12030404
Vandens telkinio kodas	Nemuno UBR, Nemuno baseinas, Neris mažųjų intakų (su Nerimi) pabaseinis
Upės baseino rajonas, baseinas, pabaseinis	-
80 % tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis debitas, m ³ /s (upėms)	386400
Ežero tvenkinio tūris, .m ³	-
Vandens ėmimo vietos atstumas iki žiogių, km (upėms)	550313; 6073190
Vandens ėmimo vietos koordinatės	11 m ³ /h
Vandens ėmimo įrenginių projektinis našumas, m ³ /h	

Pastabos:

- 1 - vandenvietės eilės numeris turi sutapti su numeriu, kuriuo aprašoma vandenvietė pažymėta prie paraiškos pridėdamoje objekto/įrenginio schemoje;
- 2 - pildoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 594 „Dėl Lietuvos Respublikos upių ir tvenkinių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 107-3888) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 130 „Dėl Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 34-1442).

14 lentelė. Duomenys apie planuojamas naudoti požeminio vandens vandenvietes

Eil Nr	Vandenvietės				Eksploataciniai grėžiniai		Vandenvietės priklausomumas		
	Pavadinimas	Adresas	Centro koordinatės (LKS'94)	Pogrupis	Kodas žemės gelmių registre	Nr.žemės gelmių registre	Proj.našumas m ³ /h	UBR	PVB
2	AB Vievio paukštynas“ vandenvietė	Ausieniškių k., 21365 Vievio sen. Elektrėnų sav.	549753, 6072751	II a ¹	2415	10596	35-60	Nemuno upių kvartero sistema QIV-1	PVB
						12594	35-40		
						2928	30-60		
						4754	35-50		
						5609	30-45		
						5610	35-50		
						42682	30-60		
						24629	30-60		
44952	0-45								

Pastabos:
 1 - numeracija tęsiama nuo paskutinio vandenvietės, aprašytos 13 lentelėje, numerio. Vandenvietės numeris turi sutapti su numeriu, kuriuo pažymėta vandenvietė objekto/įrenginio schemoje;
 2 - pagal Lietuvos higienos normą HN 44:2003, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-201 (Žin., 2003, Nr. 42-1957);
 3 - upės baseino rajonas (toliau - UBR) nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugšėjo 25 d. įsakymu Nr. 471 „Dėl upių baseinų rajonų sudarymo ir institucijos, atsakingos už jų administravimą vandensaugos tikslams pasiekti, paskyrimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4467);
 4 - požeminio vandens baseinas (toliau - PVB) nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 707 „Dėl požeminio vandens telkinių priskyrimo upių baseinų rajonams“ (Žin., 2004, Nr. 21-654).

15 lentelė. Numatomas vandens paėmimas ir vartojimas

Eil. Nr.	Vandens šaltinis	Didžiausias planuojamas gauti/išgauti vandens kiekis			Veikla kurioje bus vartojamas vanduo	Atskirose veiklose planuojamo suvartoti vandens didžiausias kiekis			Planuojami vandens nuostoliai m ³ /m	Kitiems objektams planuojamo perduoti vandens kiekis m ³ /m
		m ³ /m	m ³ /d	m ³ /h		m ³ /m	m ³ /d	m ³ /h		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Auseniškių ež.	96360	265	11,00	Priešgaisrinių rezervuarų pildymas Panaudojimas gamyboje Inkubacija	1000	2,7	0,1	-	-
2	AB Vievio paukštyno arteziniai gręžiniai	545700	1495,1	62,30	Paukščių girdymui	296400	812,05	33,84	100	1800
					Paukštienos cechas	21900	60,00	2,50		
					Skerdimo cechas	125930	345,00	14,38		
					Kiaušinių masės ir miltelių cechas	32850	90,00	3,75		
					Pašarų gamybos cechas	5475	15,00	0,625		
					Utilizacijos cechas	32850	90,00	3,75		
					Transporto plovykla	1095	3,00	0,13		
					Buitinėms reikmėms	10950	30,00	1,25		

1 - vandens šaltinio eilės numeris;
 2 - jeigu vandenį numatoma išgauti (imti) iš paviršinių ar požeminių vandens telkinių, nurodomas vandenvietės eilės numeris iš 13 arba 14 lentelės (pvz. vandenvietė Nr.1). Jeigu vandenį numatoma gauti iš kitų šaltinių, nurodomas šaltinis - pvz. viešojo vandens tiekimo sistema (nurodomas tiekėjas ir įvado numeris, kuriuo jis pažymėtas prie paraiškos pridedamoje

schemoje), kitų asmenų ne viešo vandens tiekimo sistema (nurodomas tiekėjas ir įvado numeris, kuriuo jis pažymėtas prie paraiškos pridedamoje schemoje), atvežamas vanduo (nurodomas tiekėjas), kritulių vanduo (nurodomas vandens surinktuvo numeris, kuriuo jis pažymėtas prie paraiškos pridedamoje schemoje), išvalytos nuotekos, pakartotinai naudojamas vanduo (pvz. kondensatas, uždaros apytakos sistemos vanduo) ir t.t.

3 - nurodyti veiklas, vykdančias numatoma suvartoti ne mažiau kaip 10 procentų viso objekte/įrenginyje planuojamo suvartoti vandens kiekio.

16 lentelė. Paimamo vandens apskaitos prietaisai

Vandens šaltinio eilės Nr.	Apskaitos prietaiso vieta	Apskaitos prietaiso tipas/markė	Apskaitos prietaiso registracijos duomenys	Už apskaitą atsakingas asmuo/pareigybė
1	2	3	4	5
Nr. 1	Vandenvietė Nr. 1 ežero paėmimo vietoje	ZENNER MTK d-50	ZR13580654	
	Grėžinyje Nr. 12594, Apskaitos prietaisas 2-1	Minomess d-32	0606009954	
	Grėžinyje Nr. 2928, Apskaitos prietaisas 3-1	WPH-ZF d-50	09200909	
	Grėžinyje Nr. 4754, Apskaitos prietaisas 4-1	MW d-50	05059362	
	Grėžinyje Nr. 5609, Apskaitos prietaisas 5-1	WPH-ZF d-50	05001972	
	Grėžinyje Nr. 5610, Apskaitos prietaisas 6-1	WPH-ZF d-50	05001535	
Nr. 2	Grėžinyje Nr. 42682, Apskaitos prietaisas 7-1	MW d-65	05056686	Inžinierius
	Grėžinyje Nr. 10596, Apskaitos prietaisas 8-1	WPH-ZF d-50	09200902	šilumininkas Gytis
	Grėžinyje Nr. 44952, Apskaitos prietaisas 9-1	MWN d-65	08096140	Vilčinskas
	Grėžinyje Nr. 24629, Apskaitos prietaisas 10-1	MW d-50	07073465	

Pastabos:

- 1 - vandens šaltinio eilės numeris iš 15 lentelės;
- 2 - aprašoma apskaitos prietaiso vieta ir nurodomas numeris, kuriuo apskaitos prietaisas pažymėtas prie paraiškos pridedamoje objekto schemoje. Jeigu iš vieno vandens šaltinio vanduo imamas keliais įrenginiais (pvz. vandenvietę sudaro keletas grėžinių), kurių kiekvienas turi atskirą apskaitos prietaisą - kiekvienam apskaitos prietaisui pildoma atskira eilutė;
- 3 - nurodomas numeris, kuriuo apskaitos prietaisas įrašytas įrenginio/objekto registracijos žurnale.

17 lentelė. Numatomo racionalaus vandens vartojimo ir išteklių apsaugos priemonės

Lentelė nepildoma, nes vandens apsaugos priemonės nenumatomos.

Paukštūde yra nipelinės girdyklos.

18 lentelė. Vandens naudotojų abonentų vartojimo kiekiai


Eil. Nr.	Abonento pavadinimas	Vandens šaltinis (eilės Nr. iš 15 lentelės)	Abonentui perduodamo vandens apskaitos įrenginiai (yra/nėra)	Didžiausias numatomas vandens tiekimas abonentui		
				tūkst. m ³ /m.	m ³ /d	m ³ /h
1	2	3	4	5	6	7
1.	Abonentai, kurie gamybos metu suvartoja > 50 m ³ /d vandens:					
1.1						
2.	Abonentai, kurie gamybos metu suvartoja iki 50 m ³ /d vandens (suminiai duomenys):					
3.	Abonentai, naudojančys vandenį ne gamybos reikmėms (suminiai duomenys):	2	yra	1,8	4,93	0,21
4.	Iš viso 1 - 3:	2		1,8	4,93	0,21

DEKLARACIJA

Teikiu paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.


Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija ar savivaldybės institucija paraiškos ar jos dalies kopija, pateiktą bet kuriam asmeniui.

Parašas :  _____ Data: 2015-11-09
(Veiklos vykdytojas ar jo įgaliotas asmuo)

PALMIRA RIMDEIKIENĖ

VYKLANČIOJI DIREKTORĖ

(Pasirašančiojo vardas, pavardė, parašas, pareigos. Pildoma didžiosiomis raidėmis)

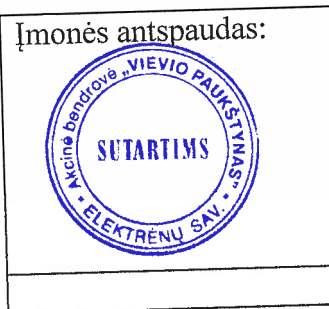


Technikos direktorius
Egidijus Baliūnas